


TT-Netz


Hausanschluss-sicherung

L1 L2 L3 N

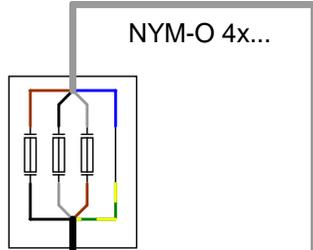


NYM-O 4x...

Zählerschrank

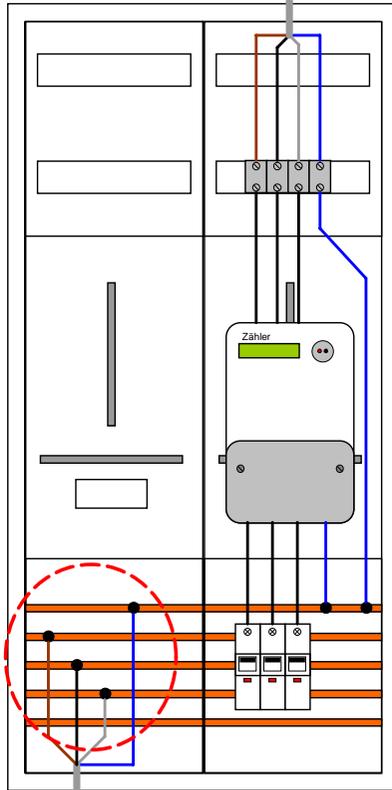


Auf den blanken Stromschienen sind zum Einhalten der doppelten Isolierung, Isolierstreifen/Isolierclips anzubringen.

Stromkreisverteiler

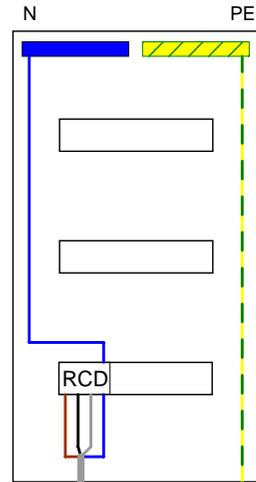

NYM-O 4x...

Haupterdungsschiene
(Fundamenterder nach DIN 18014)



Tel.: 09943/941515 Fax: 09943/941522
Mail: gemeindewerke@markt-lam.de

Hauptstromversorgung


Variante 4-adrig

Datum:	14.04.2016	Rev.:	1.0
Bearbeiter:	Seidl	Abteilung:	Netz
Freigabe:		Abteilung:	
Zeich-Nr:	810/0060/07	Seite:	1/2


TT-Netz

Hausanschluss-sicherung

L1 L2 L3 N

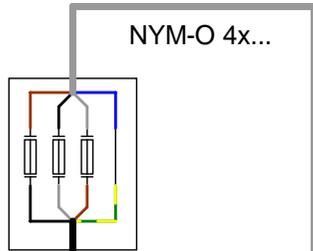


Zählerschrank

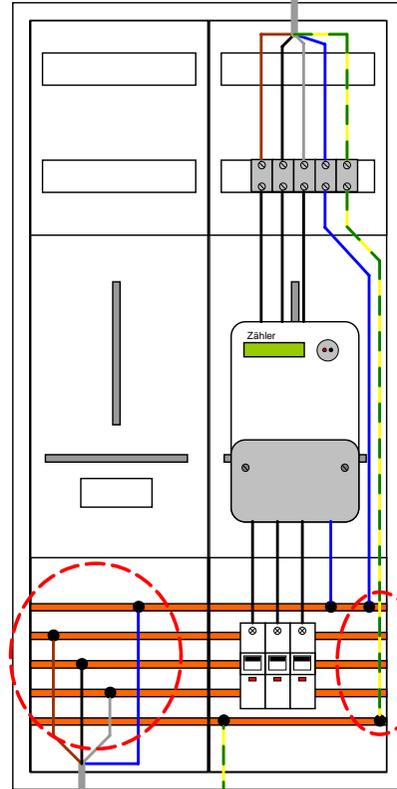


Auf den blanken Stromschienen sind zum Einhalten der doppelten Isolierung, Isolierstreifen/Isolierclips anzubringen.

Stromkreisverteiler

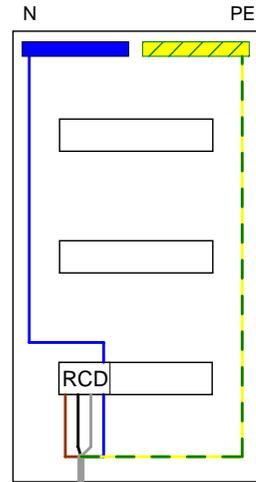

NYM-O 5x...

Haupterdungsschiene
(Fundamenterder nach DIN 18014)



Tel.: 09943/941515 Fax: 09943/941522
Mail: gemeindewerke@markt-lam.de

Hauptstromversorgung

Variante 5-adrig

Datum:	14.04.2016	Rev.:	1.0
Bearbeiter:	Seidl	Abteilung:	Netz
Freigabe:		Abteilung:	
Zeich-Nr:	810/0060/07	Seite:	2/2